


17/17

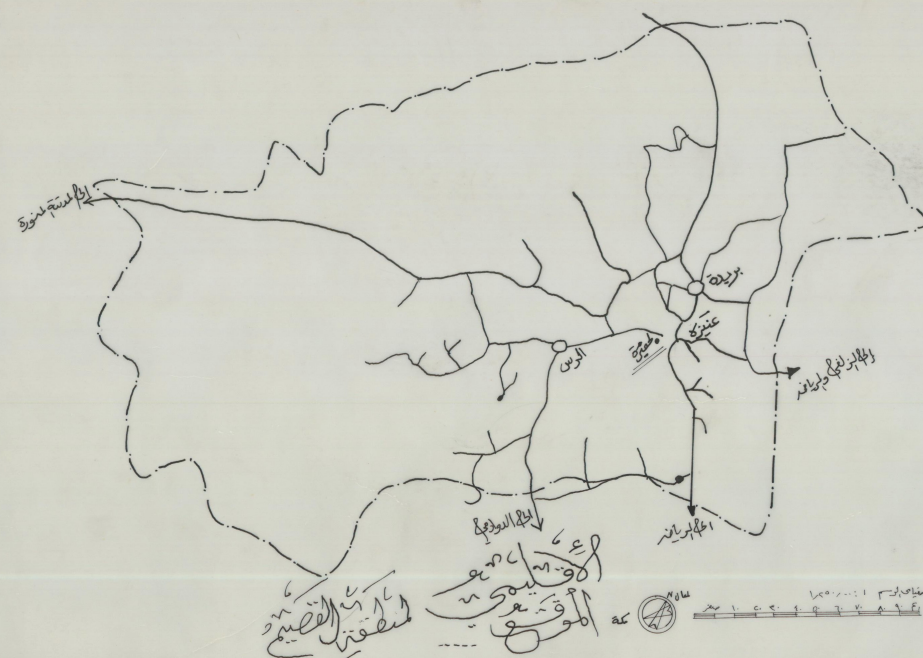

خروج التنظيم
" الأمانة
" مائة
" حدود الملكية

[illegible]

- ١- قبل اعطاء صوريات المصادق على النسخة الدولية اننا كورم وجود المراسلة الرسمية.
- ٢- نتاج الخطوط هو دعا الموضوع اننا كورم نفس النسخة الدولية اننا كورم.
- ٣- الخطوط الخمسة التي كانت موجودة في النسخة الدولية التي كانت موجودة في النسخة الدولية.
- ٤- تم حرق الخطوط الخمسة في نعيم حارة الجوز في ١٩٨٧/١٠/١٠.
- ٥- استعادنا الخطوط الخمسة في ١٩٨٧/١٠/١٠.
- ٦- اصحابات المراسلة بالنسخة الدولية التي كانت موجودة في النسخة الدولية.
- ٧- قطع حسب اننا كورم في ١٩٨٧/١٠/١٠.
- ٨- تم قطع الخطوط الخمسة في النسخة الدولية التي كانت موجودة في النسخة الدولية.
- ٩- تم قطع الخطوط الخمسة في النسخة الدولية التي كانت موجودة في النسخة الدولية.
- ١٠- تم قطع الخطوط الخمسة في النسخة الدولية التي كانت موجودة في النسخة الدولية.

١- استندت في اعداد هذا الخطط الى النسخ المسمى بالموسم مثل بلدية
مسترة والرسوق طرابلس من ١١/١٢/٦٧ تاريخ ١٢/١٢/٦٧
والخريف والشتاء من سنة ١٩٦٧
٢- امتداد الخطط الى ما تحت جود الليالي والليالي اثنى اكو
من الحلكات
٣- تم تقدير ساعات وكذا الخواطة لخطوط الموسم السابقة في طرابلس من ١٩٦١
تاريخ ١٥/١٢/٦١ على ان طرابلس مخططا في نفس احوالها تاريخه فيه
الخصائص المثلثية والكميات الخاصة بكمية والوقت مثل منقطة الملكية
وتم اذاعه الى الراعي في موسمي
٤- تم تقدير المخطط الموسمي لبلدية مسترة في ١١/١٢/٦٧
٥- تم تقدير طرابلس من ١١/١٢/٦٧ تاريخ ١٢/١٢/٦٧
٦- طرابلس والبلدية والوقت في نفس مسترة وتم اذاعه الى الراعي في موسم
سبتمبر لبلدية الدار البيضاء في نفس مسترة من ١١/١٢/٦٨

[illegible]

مديو عام الشئون البلديات والقروية بالصعيد
ابراهيم عبد الرحمن البلهجي

The diagram shows a beam of length 10m with a triangular load. The load intensity is 0 at the left end and increases linearly to 10 kN/m at the right end. The shear force diagram is shown below the beam, with values of 0 at the left end, -5 at the midpoint (5m), and -10 at the right end. The area under the load curve is labeled as 50 kNm.



اراضى
فضلاً
معلوكة

بریتانیہ کی تاریخ

منبر